


СОГЛАСОВАНО

Председатель СРО «ВОИ»

«24» апреля 2026 г.

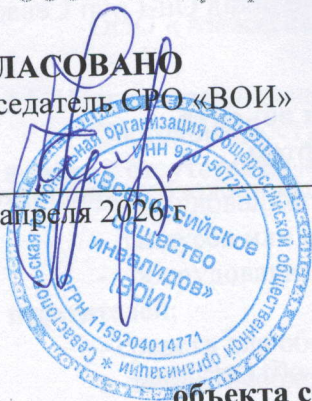

Кулиш В.И.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Международный медицинский центр «Медикал Он-Груп Севастополь»

И.Ю. Гусарова

«24» апреля 2026 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры № 92-2026.04-02**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Организация Общество с ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр «Медикал Он-Груп Севастополь».
- 1.2. Адрес объекта: 299011, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, ВН.ТЕР.Г. ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, УЛ. ОДЕССКАЯ, Д. 16.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания 2 этажа и цоколь 584,3 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка: нет.
- 1.4. Год постройки здания 2009 г., последнего капитального ремонта: 2021 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ г., капитального _____ г.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр «Медикал Он-Груп Севастополь» (ООО «Международный медицинский центр «Медикал Он-Груп Севастополь»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299011, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, ВН.ТЕР.Г. ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, УЛ. ОДЕССКАЯ, Д. 16.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): нет.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): _____.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: _____.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): здравоохранение.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: поликлинические услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития): все категории инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 40 человек в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): ближайшая остановка: «Кинотеатр Победа».

Автобус: №№ 1, 12, 13а, 29, 30, 31, 92, 94, 109, 110;

Троллейбус №№ 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12;

Маршрутное такси №№ 4, 71, 84, 112.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м.

3.2.2. время движения (пешком) до 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) нет (на пешеходном переходе через ул. Одесскую отсутствуют ТНУ, перед первым и последнем маршами многомаршевой лестницы отсутствуют ТНУ).

3.2.6. Перепады высоты на пути: да (имеется не оборудованная многомаршевая лестница). Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (на многомаршевой лестнице отсутствует пандус или подъёмная платформа).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД.»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД-И (К), ДЧ-И (С, О, У), ДП-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ВНД-И (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (К, С), ДЧ-И (О, Г), ДП-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (С), ДЧ-И (К, Г), ДП-И (О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	ВНД-И (К), ДУ-И (С), ДЧ-И (О), ДП-И (Г, У)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как ДУ-И (К, С), ДЧ-И (О, Г), ДП-И (У) в связи с отсутствием на ОСИ:

- оборудованного по нормам входа в здания;
 - пандусов или подъёмной платформы (ступенькохода);
 - оборудованных по нормам санитарной комнаты для МГН и туалетов для посетителей;
 - средств для общения с посетителями с нарушением по слуху и зрению, а также необходима сторонняя помощь для посетителей, инвалидов по зрению.
- Инвалидам, передвигающихся на кресле-коляске, рекомендовано обращаться в государственные медицинские учреждения города Севастополя.

- Обратиться в администрацию города, что бы на парковке, не далее 50 м от входа в ММЦ, оборудовали парковочные места для инвалидов, согласно нормам.

Состояние доступности структурно-функциональной зоны вход (входы) в здание оценено как ВНД-И (К), ДЧ-И (С, О, У), ДП-И (Г). Для доступа инвалидов и других МГН в ММЦ необходимо:

- Заключить дополнительно соглашение с арендодателем либо включить в договор аренды условия об исполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалида объекта и услуги (по обустройству тактильно-контрастных наземных указателей, перед входной лестницей согласно нормам).

- Заключить дополнительно соглашение с арендодателем либо включить в договор аренды условия об исполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалида объекта и услуги (по установке с двух сторон входной лестницы, поручней согласно нормам).

- Установить перед лестницей «Кнопку вызова помощника» (либо перенести) согласно нормам или установить тактильную табличку с информацией «Для вызова персонала позвоните по номеру телефона: указать номер ММЦ. Сотрудник выйдет в течении 5 минут».

- Заключить дополнительно соглашение с арендодателем либо включить в договор аренды условия об исполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалида объекта и услуги (по установке поручней на входной лестнице согласно нормам (перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м., а также должны быть травмобезопасны: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п.)).

- Заключить дополнительно соглашение с арендодателем либо включить в договор аренды условия об исполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалида объекта и услуги (по ремонту входной лестницы согласно нормам (ширина лестничного марша внешней лестницы должна быть не менее 1,35 м; ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту ступеней - от 0,12 до 0,15 м, все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, поперечный уклон ступеней должен быть не более 20%, радиус закругления проступей - не более 0,025 м)).

- Закупить ступенькоход.

- Установить при входе в ММЦ доступные для МГН элементы информации об объекте согласно нормам.

- Заменить входную дверь, доступную для инвалидов, на новую с размерами согласно нормам (при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть не менее 0,9 м).

- Установить порог в проёме входной двери согласно нормам (не более 0,014 м) или обустроить порог съездом.
- Обозначить контрастно входную дверь, с внутренней стороны и ручку входной двери.
- На прозрачные полотна входной двери и прозрачные перегородки нанести яркую контрастную маркировку согласно нормам (на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м с обеих сторон дверного полотна, допускается заменять контрастную маркировку декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости).
- Установить на входной двери, доступной для инвалидов, доводчик с задержкой согласно нормам.

Состояние доступности структурно-функциональной зоны путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) оценено как ВНД-И (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, У). Для передвижения инвалидов и других МГН в ММЦ необходимо:

- Закупить хотя бы один стул с подлокотником.
- Расставить мебель так, чтобы проход между диваном и ресепшеном, а так же диванами по ширине был не менее 0,9 м.
- Расставить мебель так, чтобы проход между диваном и стеной по ширине был не менее 0,9 м.
- Установить поручни на лестнице внутри здания согласно нормам (с двух сторон, на высоте 0,9 м и с травмобезопасными горизонтальными завершениями длиной не менее 0,3 м).
- Производить приём инвалидов на креслах-колясках в кабинете № 15. Закупить ступенькоход.
- Установить поручни на лестнице внутри здания согласно нормам (с двух сторон, на высоте 0,9 м и с травмобезопасными горизонтальными завершениями длиной не менее 0,3 м).
- На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени согласно нормам.
- Перед первым и последним маршами лестницы установить тактильно-контрастные наземные указатели согласно нормам (перед открытыми лестничными маршами оборудовать тактильно-контрастными предупреждающими указателями глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм, на расстоянии 0,3 м от лестницы).
- Выделить контрастно периметр двери в коридоре согласно нормам.
- Перед дверным проемом по ходу движения обустроить предупреждающие тактильные напольные указатели согласно нормам (- тактильный указатель глубиной от 500 до 600 мм, шириной, равной ширине дверного проема; - если дверь открывается на себя - на расстоянии, равном ширине полотна двери; - если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии).
- В проёме двери демонтировать порог или обустроить порог съездом (дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола).
- При ремонте установить двери с рабочей створкой согласно нормам (не менее 0,9 м).
- Установить знак доступности для МГН эвакуационного выхода и указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному эвакуационному выходу.
- Выделить контрастно периметр эвакуационных дверей согласно нормам.
- Эвакуационные двери оборудовать съездом (перекатами) согласно нормам.

Состояние доступности структурно-функциональной зоны, зона целевого назначения здания оценено ДУ-И (К, С), ДЧ-И (О, Г), ДП-И (У). Это обусловлено тем, что имеются недостатки, которые необходимо устранить. Для этого нужно:

- Рекомендуется оборудовать все кабинеты техническими средствами для общения с

инвалидами по слуху и зрению, согласно нормам.

- Выделить контрастно периметр всех дверей кабинетов.
- Установить рядом с дверью кабинета № 8 физиотерапии информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля согласно нормам.
- Установить рядом с дверью всех кабинетов информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля согласно нормам (расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема).
- Расставить мебель так, чтобы проход между мебелью и стеной был не менее 0,9 м (кабинет № 8 физиотерапии, кабинет № 15 травматолога, и кабинет № 25 проктолог).
- Разработать регламент оказания ситуационной помощи инвалидам при открывании двери (кабинеты: № 4 невролог, № 8 физиотерапии, № 15 травматолог, № 4 невролог, № 13 гинекология и № 23 УЗИ).
- Рядом с входами в кабинеты врачей и процедурные установить световые сигнализаторы вызова пациентов согласно нормам.
- При ремонте установить стойку для обслуживания посетителей с понижающей секцией согласно нормам.
- Рекомендуется установить тактильные указатели перед ресепшеном (регистратурой) и кассой согласно нормам.
- Рекомендуется оборудовать все стойки регистрации техническими средствами для общения с инвалидами по слуху и зрению, согласно нормам.

Состояние доступности структурно-функциональной зоны санитарно-гигиенических помещений оценено как ДУ-И (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (Г, У). Это обусловлено тем, что имеются недостатки, которые необходимо устранить. Для этого нужно:

- Установить рядом с дверью в санузел информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля согласно нормам.
- Выделить контрастно периметр двери туалета.
- В санузле МГН оборудовать дверь системой закрытия, не требующей слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.
- В санузле оборудовать дверь запирающем устройством с знаком индикации "занято/свободно".
- Рекомендуется установить на двери санузла с внутренней стороны ручку-поручень согласно нормам.
- Оборудовать унитаз и раковины в санузле МГН откидным и стационарным поручнями, а другие туалеты, предназначенных для пользования всеми категориями граждан оборудовать стационарными поручнями согласно нормам.
- В санузле МГН установить унитаз согласно нормам (высотой - 0,45 - 0,5 м (от уровня пола до поверхности сиденья) и опорой для спины).
- В санузле МГН установить крючки для костылей согласно нормам.
- В санузле МГН установить переносное или закрепленное на стене складное сиденье согласно нормам.
- В санузле МГН установить систему тревожной сигнализации согласно нормам.
- В санузле МГН установить зеркало согласно нормам, либо установить зеркало с изменением угла наклона.
- В санузле МГН демонтировать подставку под раковиной.
- При проведении ремонта увеличить размеры санузла для МГН в плане (в чистоте) до нормативных (не менее 1,7х2,2 м (ширина х глубина)).
- Установить рядом с дверью туалетов недоступных для инвалидов на креслах-коляске установить указатели направления, указывающие путь к доступному санузлу.

- При проведении ремонта увеличить размеры санузла для МГН в плане (в чистоте) до нормативны (сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски).

- Выделить контрастно периметр дверей гардеробных шкафчиков.

- Оборудовать 5% общего числа шкафчиков, но не менее одного так, чтобы инвалид, передвигающийся на кресле коляске, мог им воспользоваться (выс- ота от пола до вешалок не более 140 см).

Состояние доступности система информации на объекте (на всех зонах) оценено как ДУ-И (С), ДЧ-И (К, Г), ДП-И (О, У). Это обусловлено тем, что имеются недостатки, которые необходимо устранить. Для этого нужно:

- Обозначить контрастно входную дверь, с внутренней стороны и ручку входной двери.

- На прозрачные полотна входной двери и прозрачные перегородки нанести яркую контрастную маркировку согласно нормам (на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м с обеих сторон дверного полотна, допускается заменять контрастную маркировку декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости).

- На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени согласно нормам.

- Выделить контрастно периметр двери в коридоре согласно нормам.

- Установить знак доступности для МГН эвакуационного выхода и указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному эвакуационному выходу.

- Выделить контрастно периметр эвакуационных дверей согласно нормам.

- Выделить контрастно периметр всех дверей кабинетов.

- Выделить контрастно периметр двери туалета.

- В санузле МГН оборудовать дверь запирающем устройством с знаком индикации "занято/свободно".

- Установить рядом с дверью туалетов недоступных для инвалидов на креслах-коляске установить указатели направления, указывающие путь к доступному санузлу.

- Выделить контрастно периметр дверей гардеробных шкафчиков.

- На официального сайта установить программное обеспечение для инвалидов по зрению (версию для слабовидящих).

- Рекомендуется оборудовать все кабинеты техническими средствами для общения с инвалидами по слуху и зрению, согласно нормам.

- Рядом с входами в кабинеты врачей и процедурные установить световые сигнализаторы вызова пациентов согласно нормам.

- Рекомендуется оборудовать все стойки регистрации техническими средствами для общения с инвалидами по слуху и зрению, согласно нормам.

- В санузле МГН установить систему тревожной сигнализации согласно нормам.

- Заключить дополнительно соглашение с арендодателем либо включить в договор аренды условия об исполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалида объекта и услуги (по обустройству тактильно-контрастных наземных указателей, перед входной лестницей согласно нормам).

- Установить перед лестницей «Кнопку вызова помощника» (либо перенести) согласно нормам или установить тактильную табличку с информацией «Для вызова персонала позвоните по номеру телефона: указать номер ММЦ. Сотрудник выйдет в течении 5 минут».

- Установить при входе в ММЦ доступные для МГН элементы информации об объекте согласно нормам.

- Перед первым и последним маршами лестницы установить тактильно-контрастные наземные указатели согласно нормам (перед открытыми лестничными маршами оборудовать тактильно-контрастными предупреждающими указателями глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм, на расстоянии 0,3 м от лестницы).

- Перед дверным проемом по ходу движения обустроить предупреждающие тактильные напольные указатели согласно нормам (- тактильный указатель глубиной от 500 до 600 мм, шириной, равной ширине дверного проема; - если дверь открывается на себя - на расстоянии, равном ширине полотна двери; - если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии).

- Установить рядом с дверью кабинета № 8 физиотерапии информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля согласно нормам.

- Установить рядом с дверью всех кабинетов информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля согласно нормам (расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема).

- Рекомендуется установить тактильные указатели перед ресепшеном (регистратурой) и кассой согласно нормам.

- Установить рядом с дверью в санузел информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля согласно нормам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения.
2	Вход (входы) в здание	Организационные решения, индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Организационные решения, индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные решения, индивидуальное решение с ТСП.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт, капитальный ремонт.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Организационные решения, индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	Организационные решения.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: до 2036 г.

В рамках исполнения: комплекса мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта для инвалидов и предоставляемых услуг (Дорожная карта).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно условно избирательно (К), доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, С, У).

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с представителями местной общественной организацией инвалидов.

4.5. Информация **размещена** (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **Да**

- Карте доступности (адрес): <http://zhit-vmeste.ru/>;
- Сайте организации (адрес): <https://medongroup-sevastopol.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от «07» апреля 2025 г.,
2. Акта обследования объекта: от «16» апреля 2026 г.